Universitätsklinikum Erlangen
TRC IV

Detail: Schema Kühlzelle, Belüftet mit Arbeitsplatz

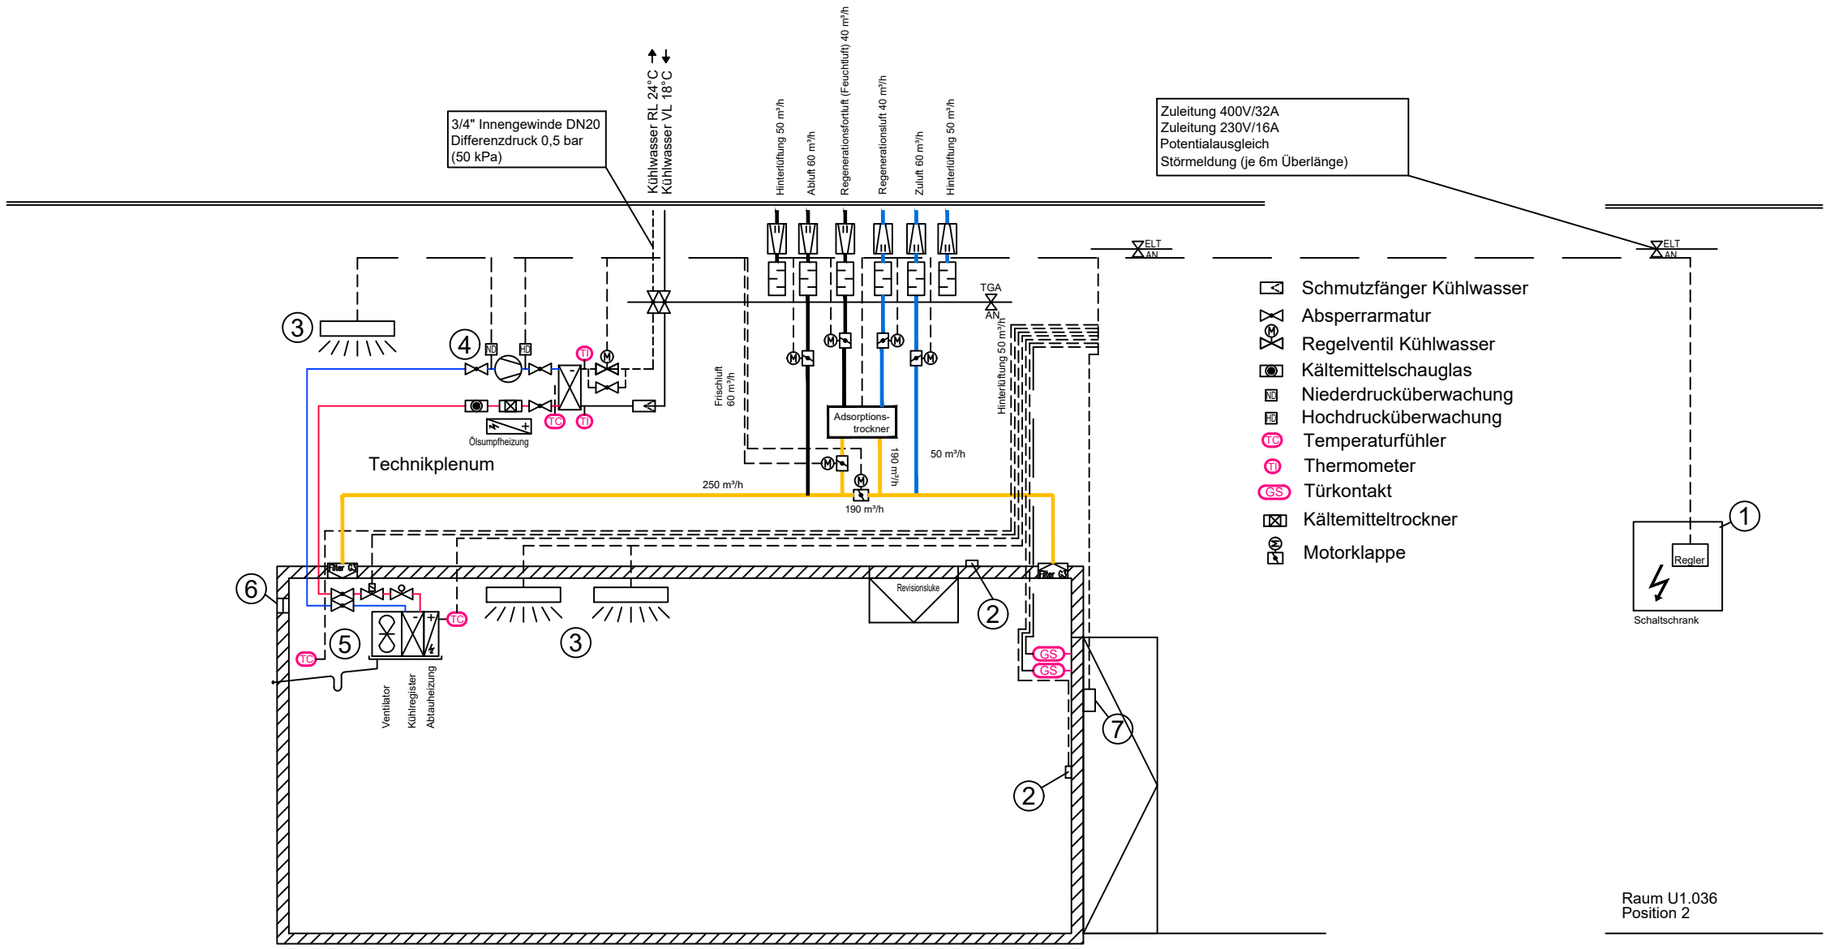

① Schaltschrank mit Steuerung und Anzeige
② Lichtschalter
③ Beleuchtung
④ Kälteaggregat
⑤ Verdampfer
⑥ Druckausgleichsklappe
⑦ Anzeigepaneel neben Zugangstür

23.09.2020